





REDE ÁGUA FRIA - PAVIMENTO TÉRREO  
Escala 1:50




ACESSÓRIOS  
Escala 1:20




VISTA FRONTAL  
CAIXA DE DESCARGA DE EMBUTIR ADAPTADA




VISTA LATERAL




PIA DE COZINHA



TANQUE



LAVATÓRIO

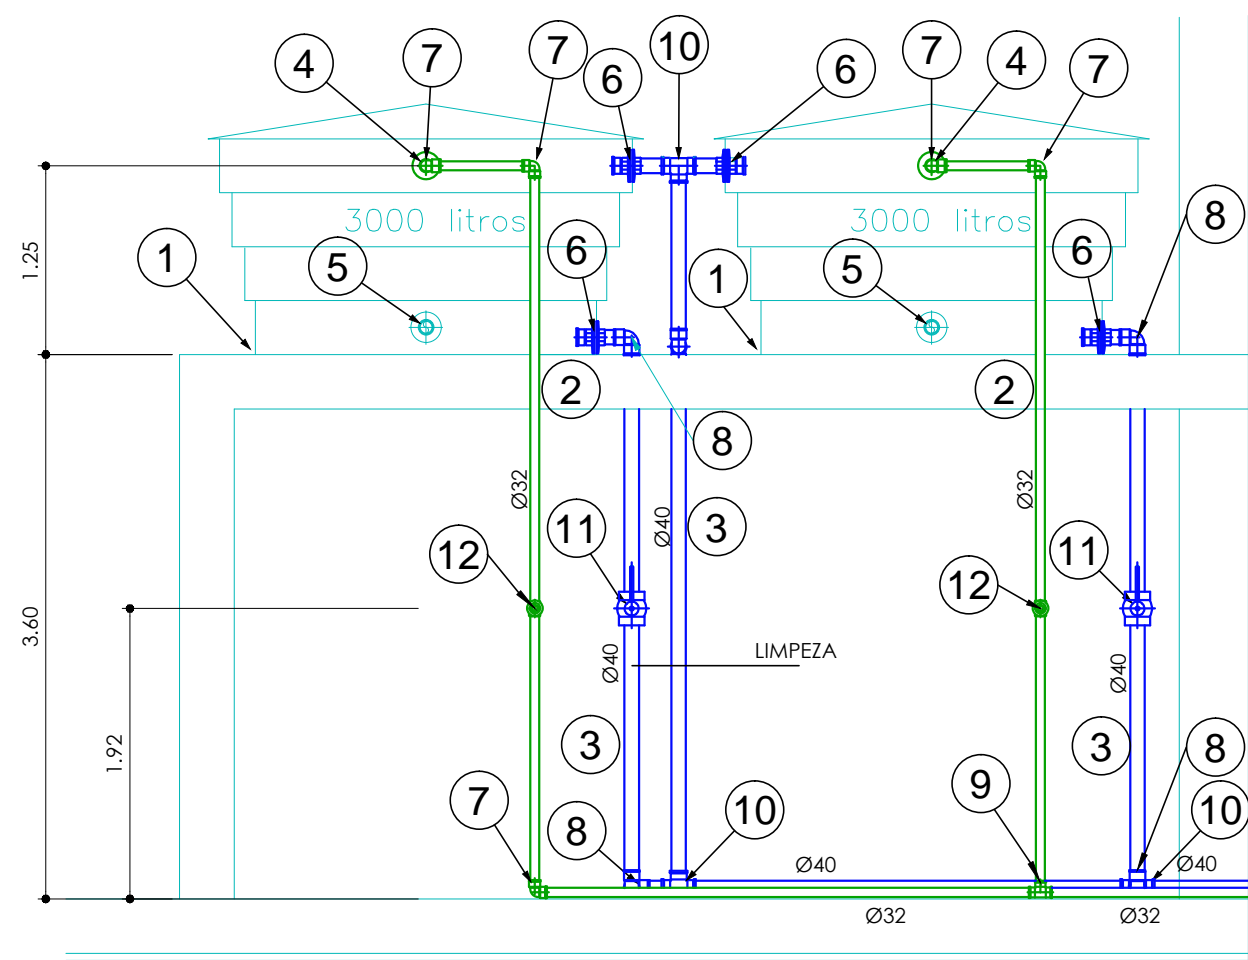

DETALHE 01 - BARRILETE  
Sem escala

BARRILETE	
DESCRIÇÃO DE MATERIAIS	Dimensões
01 Apoio reservatório	-
02 Tubulação de PVC marrom	32
03 Tubulação de PVC marrom	40
04 Adaptador com flanges livres para caixa d'água	32x1
05 Adaptador com flanges livres para caixa d'água	25x3/4
06 Adaptador com flanges livres para caixa d'água	42x1 1/4
07 Curva 90° Curta Série Normal	32
08 Curva 90° Curta Série Normal 40mm com Bolas Lisas	40
09 Tê soldável PVC marrom	32
10 Tê soldável PVC marrom	40
11 Registro de esgoto	1-1/4
12 Registro de graxa	1

QUADRO DE NOTAS	
01	INSTALAR CONEXÕES DE ESPERA, METÁLICAS E ROSCÁVEIS, NOS PONTOS DE ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA, VEDAR COM FITA TEFLON.
02	EM FUNÇÃO DO PLANO DE CONSERVAÇÃO DA ÁGUA, DEVERÃO SER USADOS DISPOSITIVOS REDUTORES DE VAZÃO PARA OS PONTOS DE CONSUMO DE DUCHAS, LAVATÓRIOS, PIAS E TANQUES E AS CAIXAS DE DESCARGA DAS BACIAS SANITÁRIAS DEVERÃO SER DE VOLUME REDUZIDO (COM CAPACIDADE DE 6,0LPE (LITROS POR FUNÇÃO)).

ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS	
01 ALIMENTAÇÃO:	PVC : TUBOS E CONEXÕES RÍGIDOS, MARROM CONFORME A NBR-5648/99.
02 REDE DE ÁGUA-FRIA	PVC : TUBOS E CONEXÕES RÍGIDOS, MARROM CONFORME A NBR-5648/99.

	04			
	03			
	02			
	01			
REV.		MODIFICAÇÃO	RESP.	DATA
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL:			WILSON JORGE MARQUES - CREA nº 04014993-0	
DESENVOLVIMENTO:			MATHEUS MORAIS MINATEL	

GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO S/C LTDA.	
RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SÃO CARLOS - SP	
FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7043 - projetos@gracoarq.com.br - www.gracoarq.com.br	

		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS			
Área Técnica	ENGENHARIA	DES. Nº	HID02
OBRA:	UNIDADE DE SAÚDE FAMILIAR - USF CDHU H	Folha nº	02/11
LOCAL:	CONJUNTO HABITACIONAL SÃO CARLOS CDHU H, AVENIDA 1, SÃO CARLOS, SP	Data	FEV/2012
ASSUNTO:	REDE DE ÁGUA FRIA - PLANTA	ETAPA:	EXECUTIVA
AUTOR DO PROJETO: RESPONSÁVEL:	DESENHO:	ESCALAS:	PROCESSO Nº
Eng. Wilson Marques	Eng. Wilson Marques	ind.	