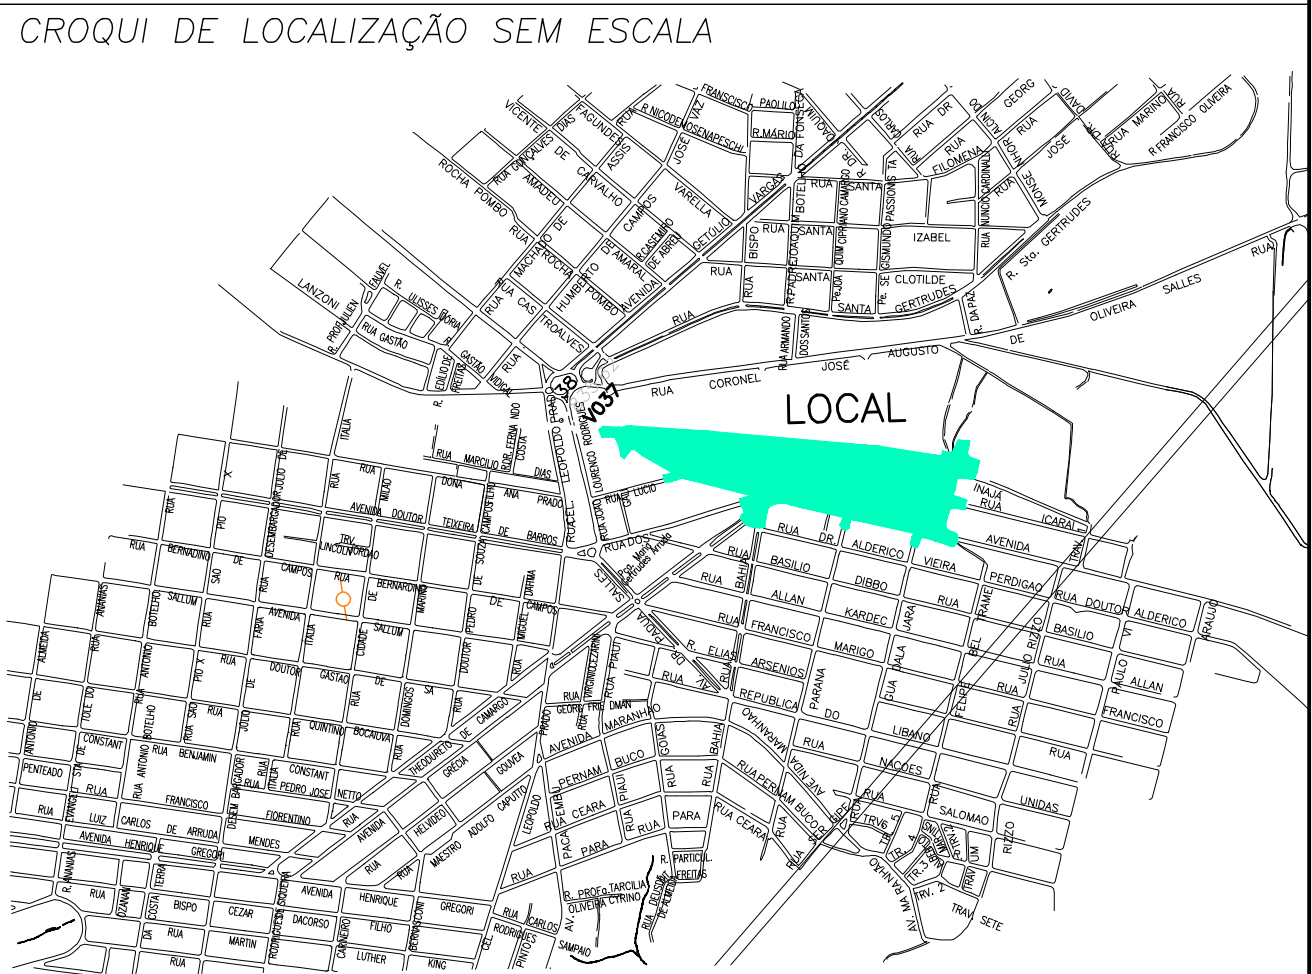
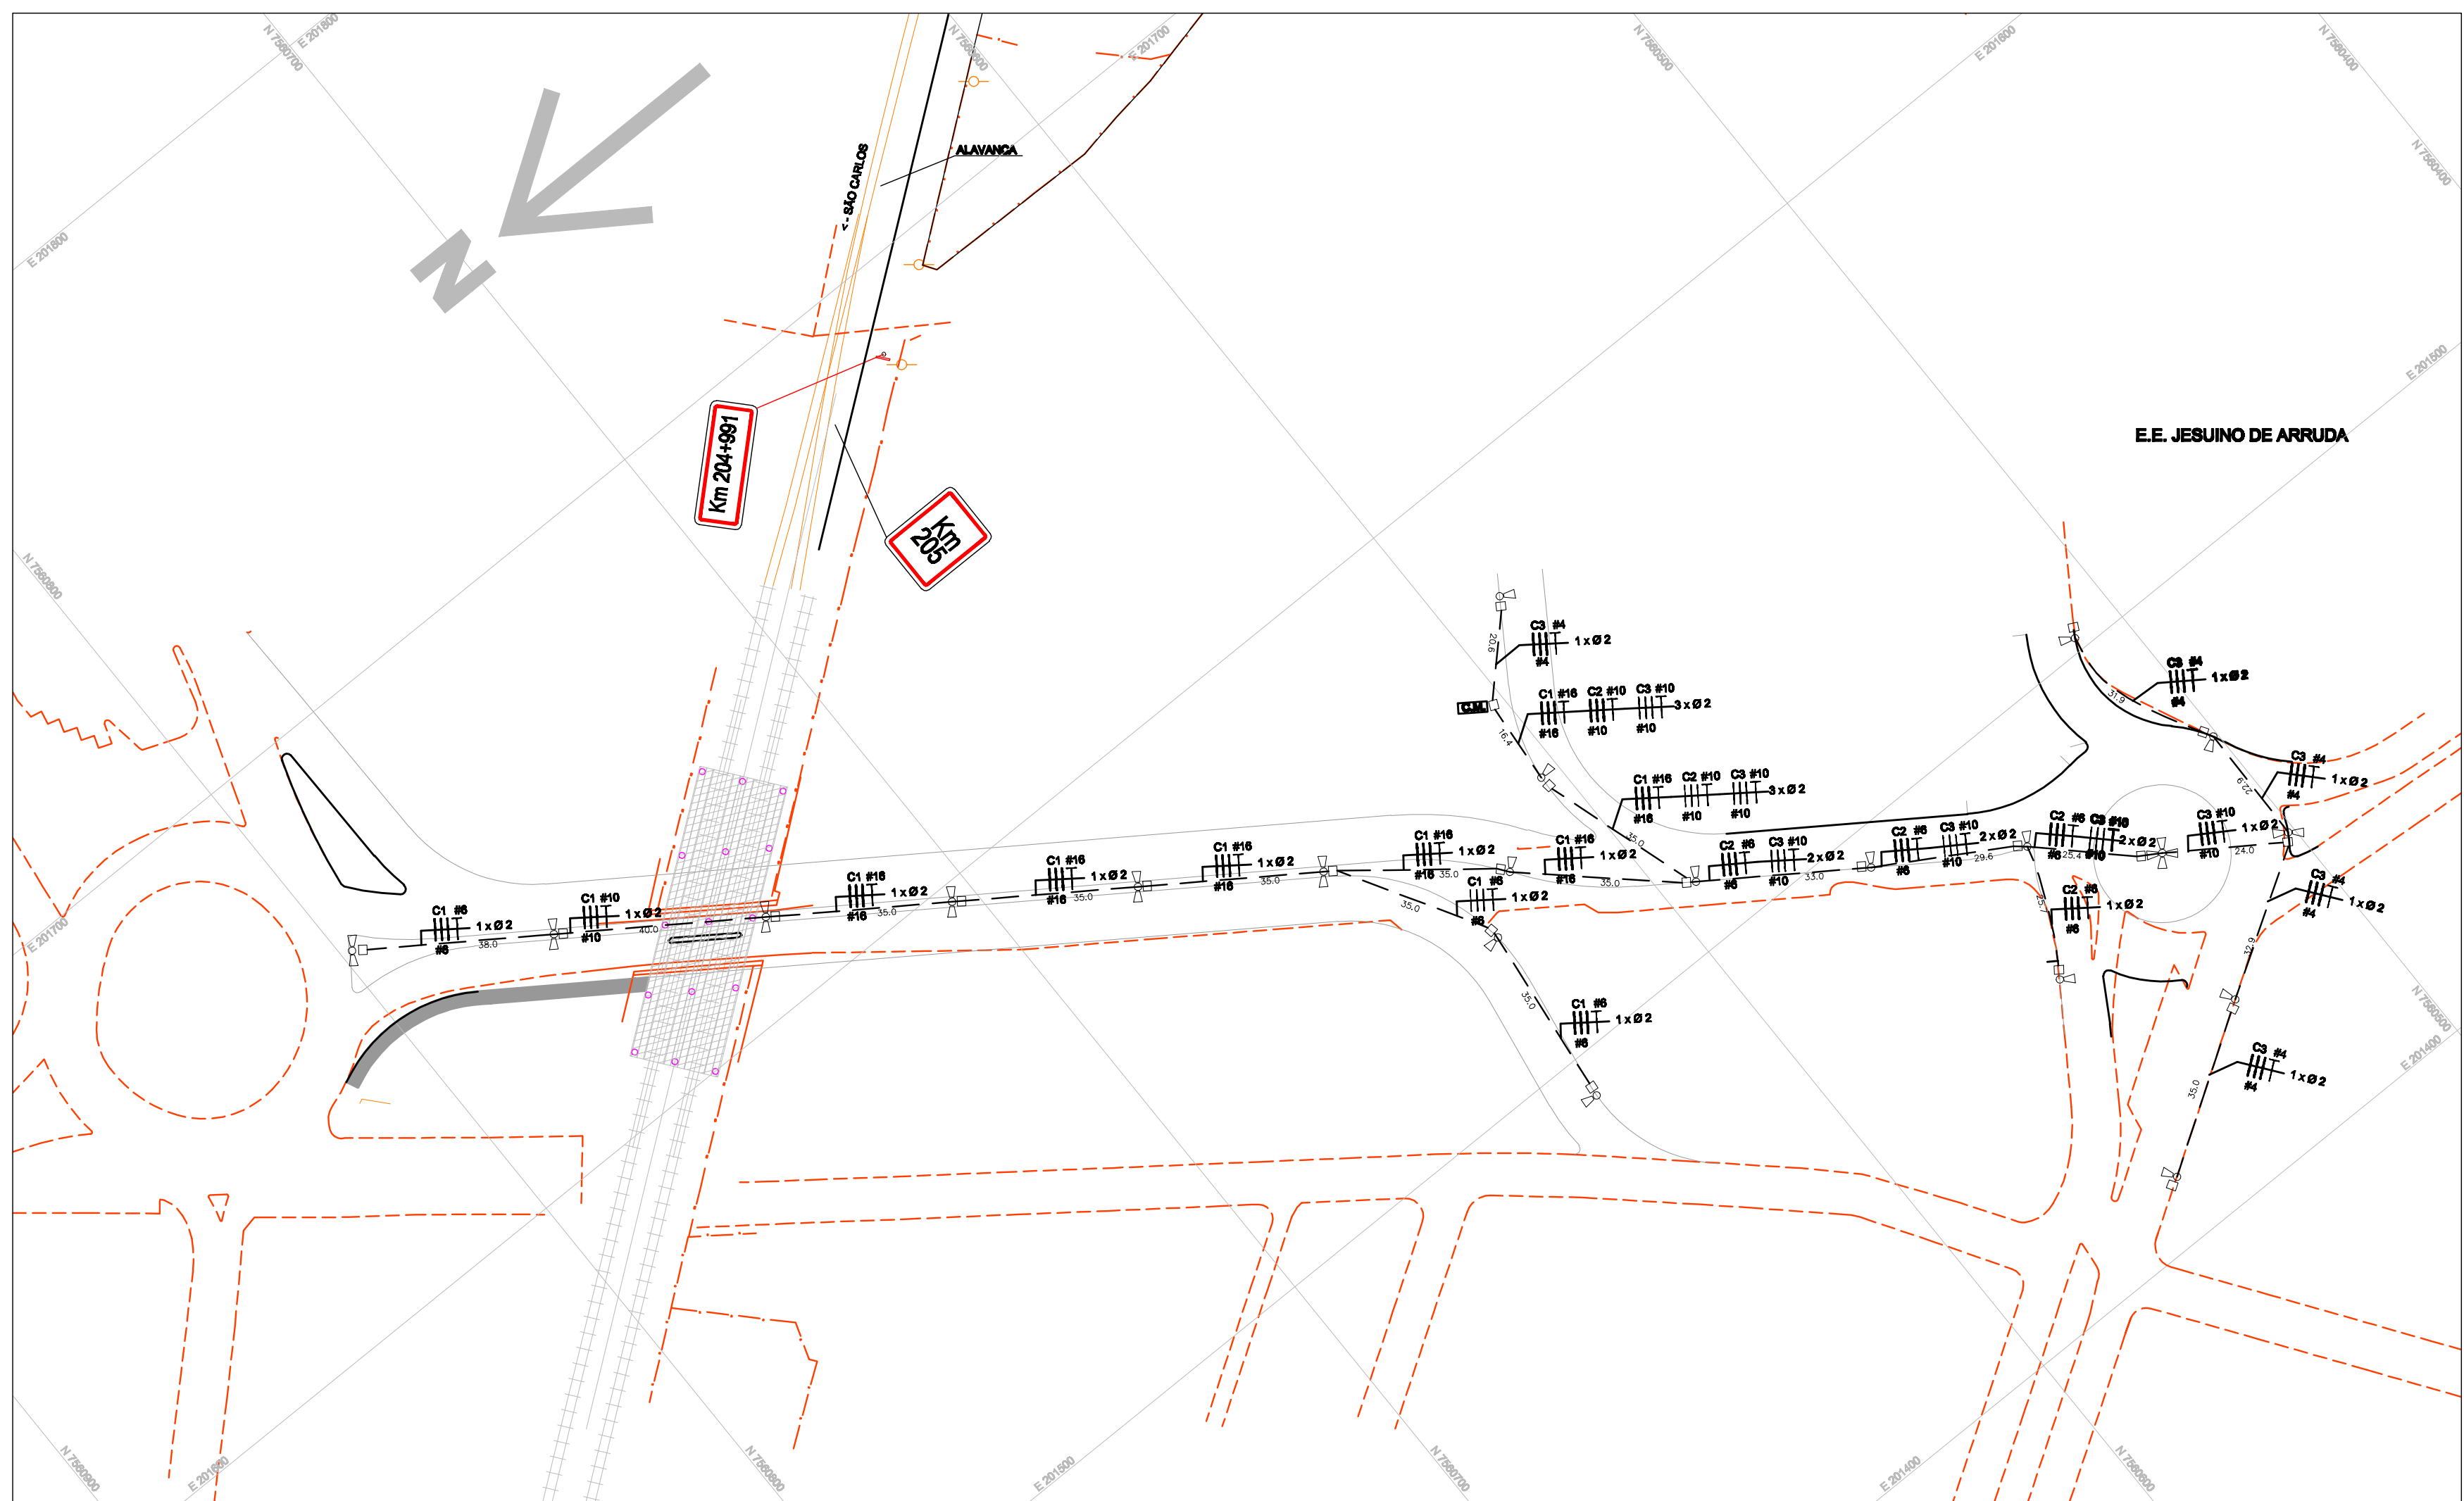


**NOTAS:**

- 1 - OS CABOS SERÃO CABO PP
- 2 - OS ELETRODUTOS SERÃO DE Ø2"
- 3 - TODAS AS LÂMPADAS SERÃO DE 400W, COM REATOR ELÉTRICO
- 4 - A FIAÇÃO E ISOLAÇÃO DEVERÁ SER FIEL AS INDICADAS NO PROJETO
- 5 - NÃO FAZER EMENDAS NA FIAÇÃO DENTRO DOS ELETRODUTOS
- 6 - OS ALIMENTADORES DOS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO QLF/QD) SERÃO DE CAPA DUPLA ISOLAÇÃO 0.6/1.0KV/90°, TIPO EPREPOTENAX

[illegible]