


1 PLANTA BAIXA - IMPLANTAÇÃO
ESCALA 1/100

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - IT 20/2018



OBS.: 1. SINALIZAÇÃO COM PICTOGRAMA E LETRAS FOTOLUMINESCENTES.
2. O TAMANHO DAS PLACAS É O MÍNIMO, PARA A DISTÂNCIA DE VISIBILIDADE INDICADA.
3. TODAS AS INDICAÇÕES SÃO DE PAREDE, EXCETO ONDE INDICADO.


EXTINTORES DE INCÊNDIO - IT 21/2018



A altura de fixação do suporte deve variar, no máximo, entre 1,80 m do piso e de forma que o porte inferior do extintor permaneça no mínimo a 0,10 m do piso acabado.
É permitida a instalação de extintores sobre o piso acabado desde que permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura não-
A sinalização de combate a incêndios deve estar a uma altura de 1,80m medido do piso acabado, e imediatamente acima do equipamento.

(Sem Escala)

INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO

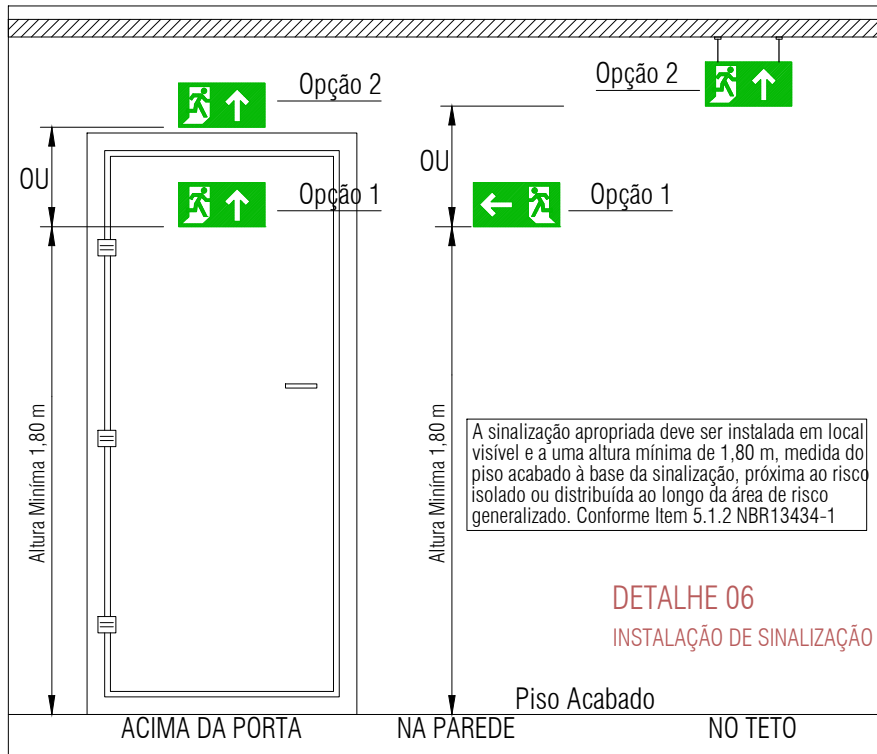

INFORMATIVO

EXTINTOR IT-21/2018	ÁGUA PRESSURIZADA - 2A PÓ QUÍMICO SECO BC - 20 BC CO2 6KG BC - 20 BC
SAÍDA DE EMERGÊNCIA	CONFORME A IT Nº 11/2018 - D.E. 63.911/2018
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA DE Nº20/2018


CLASSIFICAÇÃO - Decreto Estadual nº 63.911/2018

GRUPO	Ocupação	DIVISÃO	DESCRIÇÃO	EXEMPLOS
E	ESCOLA	E-1	ESCOLAS EM GERAL	ESCOLA


CARGA DE INCÊNDIO IT 14/2018

Ocupação / uso	DESCRIÇÃO	DIVISÃO	CARGA DE INCÊNDIO EM MJ/M²
E	ESCOLA	E-1	300 MJ/M²


SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - IT 20/2018




INDICAÇÃO DO SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, ESPECIALMENTE PARA SER FIXADO EM COLUNAS OU PAREDES




SUSPENSÃO EM CORREDORES COM INDICAÇÃO DO SENTIDO NOS 2 LADOS DA PLACA, APONTANDO PARA A SAÍDA MAIS PRÓXIMA





INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA SUSPensa COM INDICAÇÃO DO SENTIDO DA SAÍDA



INDICAÇÃO DO SENTIDO DE UMA SAÍDA POR RAMPAS OU QUE NÃO ESTEJA APARENTE




SINALIZAÇÃO COMPLEMENTAR DIREÇÃO DA ROTA DE SAÍDA NAS PAREDES, FIXADAS PRÓXIMAS AO PISO E/OU NOS PISOS DE ROTA DE FUGA



INDICAÇÃO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, FIXADA SOBRE PORTAS



PLACA M-3

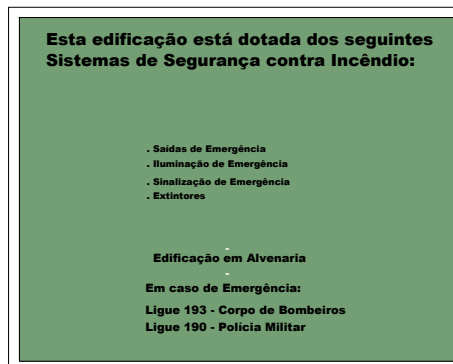

MODELO PLACA M-1

FORMA E COR

- SIMBOLO: RETANGULAR
- FUNDO: VERDE
- PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE
- MENSAGEM "SAÍDA": FOTOLUMINESCENTE COM ALTURA DE LETRA SEMPRE > 50mm

LOTAÇÃO MÁXIMA:
xx PESSOAS SENTADAS

MODELO PLACA M-2

PROPRIETÁRIO/RESPELO USO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

REVISÃO	DESCRIÇÃO	CORREÇÃO DESENVOLVIDA	DATA	RESP.

CLIENTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
CNPJ: 45.358.249/0001-01



AUTOR DO PROJETO:
FFF PROJETOS E ASSESSORIA
EM CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 26.480.545/0001-36

ENDEREÇO: AV. CORRADI, SEGUNDO, 1505 - RES. CATTAL
CEP 13520-000 - CERQUILHO-SP
FONE/FAX (15)3384-1170

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

FELIPE FERRARI FAKRI
CREA: 506970406-3/SP
ART: 28027230191176345

PROJETO: PROJETO COMPLETO DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO - CEME OLÍVIA CARVALHO

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS CNPJ: 45.358.249/0001-01

RESPELO USO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS CNPJ: 45.358.249/0001-01

ENDEREÇO: AV. REGIT ARAB, N°1100 - BAIRRO: CIDADE ARACY - SÃO CARLOS/SP

DESENHO: 02 ESCALA: INDICADA

DATA: NOV/2019

TÍTULO: - IMPLANTAÇÃO E DETALHES

PRONCHIA: