






DETALHE H5
ESCALA: 1:25



| Legenda detalhada | | |
|---|--|-----|
| | Registro de gaveta c/ canopla cromada c/PVC soldável | |
| | Metals | |
|  | Registro de gaveta c/ canopla cromada 1" | 1pc |
| | PVC rígido soldável | |
| | Adapt sold.curt.c/bolsa-rosc-p registro 32 mm - 1" | 2pc |
| | Registro de pressão c/ canopla cromada | |
|  | PVC rígido soldável | |
| | Registro de pressão c/ canopla cromada 3/4" | 1pc |
| | Valvula de descarga c/PVC soldável | |
| | Metals | |
| | Valvula de descarga baixa pressao 1.1/2" | 1pc |
| | PVC Acessórios | |
|  | Bolsa de ligacao p/ vaso sanitário 1.1/2" | 1pc |
| | Tubo de descarga VDE. 38 mm | 1pc |
| | Tubo de ligacao latão cromado c/ canopla p/ vaso Sa. 38 mm | 1pc |
| | PVC rígido soldável | |
| | Adapt sold.curt.c/bolsa-rosc-p registro 50 mm - 1.1/2" | 1pc |

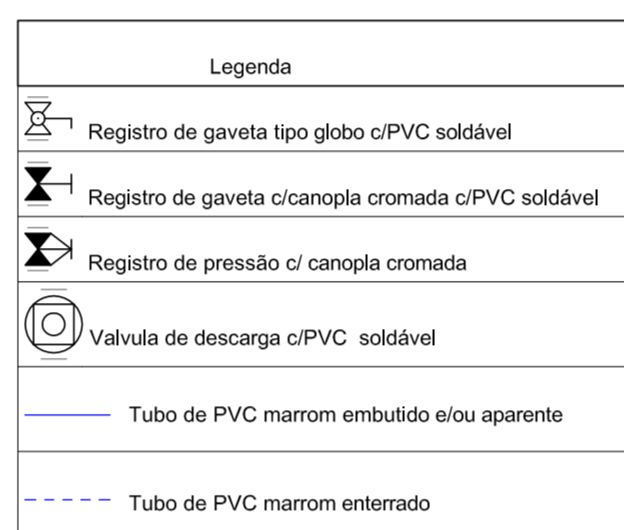

DETALHE H6

| Legenda de peças | | |
|------------------|---|-----|
| | Metais | |
| | Válvula de descarga baixa pressão 1 1/2" | 1pc |
| | PVC Acessórios | |
| F1 | Bolsa de ligação p/ vaso sanitário 1 1/2" | 1pc |
| | Tubo de descarga VDE. 38 mm | 1pc |
| | Tubo de ligação latão cromado c/ canopla p/ vaso Sa. 38 mm | 1pc |
| | PVC rígido soldável | |
| | Adapt sold.curt.o/bolsa-rosca p registro 50 mm - 1 1/2" | 1pc |
| F2 | PVC rígido soldável | |
| | Joelho 90° soldável 50 mm | 1pc |
| F3 | PVC rígido soldável | |
| | Té 90 soldável 50 mm | 1pc |
| | Metais | |
| F4 | Registro de gaveta c/ canopla cromada 1 1/2" | 1pc |
| | PVC rígido soldável | |
| | Adapt sold.curt.o/bolsa-rosca p registro 50 mm - 1 1/2" | 2pc |
| | Aparelho | |
| F5 | Torneira de lavatório 25 mm - 1/2" | 1pc |
| | PVC Acessórios | |
| | Engate flexível plástico 1/2 - 30cm | 1pc |
| | PVC soldável azul c/ bucha latão Joelho de redução 90° soldável com bucha de latão 25 mm - 1/2" | 1pc |
| F6 | PVC rígido soldável | |
| | Joelho 90° soldável 25 mm | 1pc |
| F7 | PVC rígido soldável | |
| | Té de redução 90 soldável 50 mm - 25 mm | 1pc |

| Legenda das indicações | |
|------------------------|--|
| CH | Chuveiro - 25mm x 1/2" |
| PIA | Pia de cozinha com joelho de 90° - 25 mm - 1/2" |
| RG | Registro de gaveta (canopla cromada e/PCV soldável - 1" |
| RG | Registro de gaveta (canopla cromada e/PCV soldável - 3/4" / 1", 1 1/2" |
| RP | Registro de pressão (canopla cromada - 3/4" |
| BE | Bebedouro com Te de 90° - 25 mm - 1/2" |
| BE | Bebedouro com joelho de 90° - 25 mm - 1/2" |
| TJ | Torneira de Jardim com joelho 90° - 25 mm x 1/2" |
| LV | Lavatório com Te de 90° - 25 mm - 1/2" |
| LV | Lavatório com joelho de 90° - 25 mm - 1/2" |

- 01 - TODAS AS TUBULAÇÕES DEVERÁ SER EXECUTADA CONFORME ABNT NBR 5.626/1998;
- 02 - RESPEITAR RIGOROSAMENTE TODAS AS IMPOSIÇÕES DO PROJETO EXECUTIVO;
- 03 - O MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS É PARTE INTEGRANTE DO PROJETO E DEVERÁ SER CONSULTADO PARA A TUBULAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO;
- 04 - A ALIMENTAÇÃO DOS NOVOS RESERVATÓRIOS DEVERÁ SER INTERLIGADA NA REDE EXISTENTE;
- 05 - DEVERÁ SER UTILIZADO UM RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE DE 1.000 (MIL) LITROS;
- 06 - EM CASO DE QUALQUER DIVERGÊNCIA ENCONTRADA NO PROJETO O PROJETISTA DEVERÁ SER CONSULTADO;
- 07 - NENHUMA ALTERAÇÃO DEVERÁ SER EXECUTADA SEM A AUTORIZAÇÃO DO PROJETISTA;

| REVISÃO | Descrição | DATA | DESENHO | APROV. |
|---|-----------|---|---------|--------|
| 1- | | / / | | |
| 2- | | / / | | |
| 3- | | / / | | |
|  | | <div> <div> HIDRÁULICA REDE DE ÁGUA FRIA </div> </div> | | |
| <p>AV. AFONSO CAFARO, Nº1.847 – CEP° 15603-380 – FERNANDÓPOLIS-SP engerb@engerb.com.br / www.engerb.com.br / (17) 3463-2189</p> | | <p>RESPONSÁVEL TÉCNICO:</p> <p>ENGENHEIRO CIVIL CREA 506.404.137-2 A.R.T. 28027230190758796</p> | | |
| <p>ORÇÃO:</p> <p>AMPLIAÇÃO DA CEMEI JOÃO BAPTISTA PAINO</p> | | | | |
| <p>PROPRIETÁRIO:</p> <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS</p> | | | | |
| <p>ENDEREÇO:</p> <p>RUA ARISTIDES DE SANTI, Nº187 - AZULVILLE I - SÃO CARLOS/SP</p> | | | | |
| <p>ASSUNTO:</p> <p>DETALHE H5 E H6</p> | | <p>FOLHA:</p> <p>REVISÃO 00</p> | | |
| <p>DATA: 05/08/2019</p> <p>DESENHO: FERNANDO</p> <p>ESCALA: INDICADA</p> | | <div> <div>AFR-004</div> </div> | | |

| CONFIGURAÇÃO PARA PLOTAGEM | | | |
|-------------------------------|------|-----|--|
| PENA | ESP | COR | |
| 01 | 0.10 | 07 | |
| 02 | 0.20 | 07 | |
| 03 | 0.30 | 07 | |
| 04 | 0.40 | 07 | |
| 05 | 0.50 | 05 | |
| 06 | 1.00 | 07 | |
| 08 | 0.18 | 07 | |
| 09 | 0.25 | 09 | |
| 10 | 0.10 | 10 | |
| 12 | 0.10 | 07 | |
| 13 | 0.10 | 07 | |
| 40 | 0.20 | 40 | |
| 42 | 0.15 | 42 | |
| 50 | 0.15 | 50 | |
| 70 | 0.15 | 70 | |
| 82 | 0.05 | 07 | |
| 144 | 0.10 | 144 | |
| 150 | 0.15 | 150 | |
| 250 | 0.20 | 250 | |
| 251 | 0.30 | 251 | |
| 252 | 0.40 | 252 | |
| 253 | 0.50 | 253 | |
| 254 | 0.60 | 07 | |

FOLHA A1

594 x 841 mm